

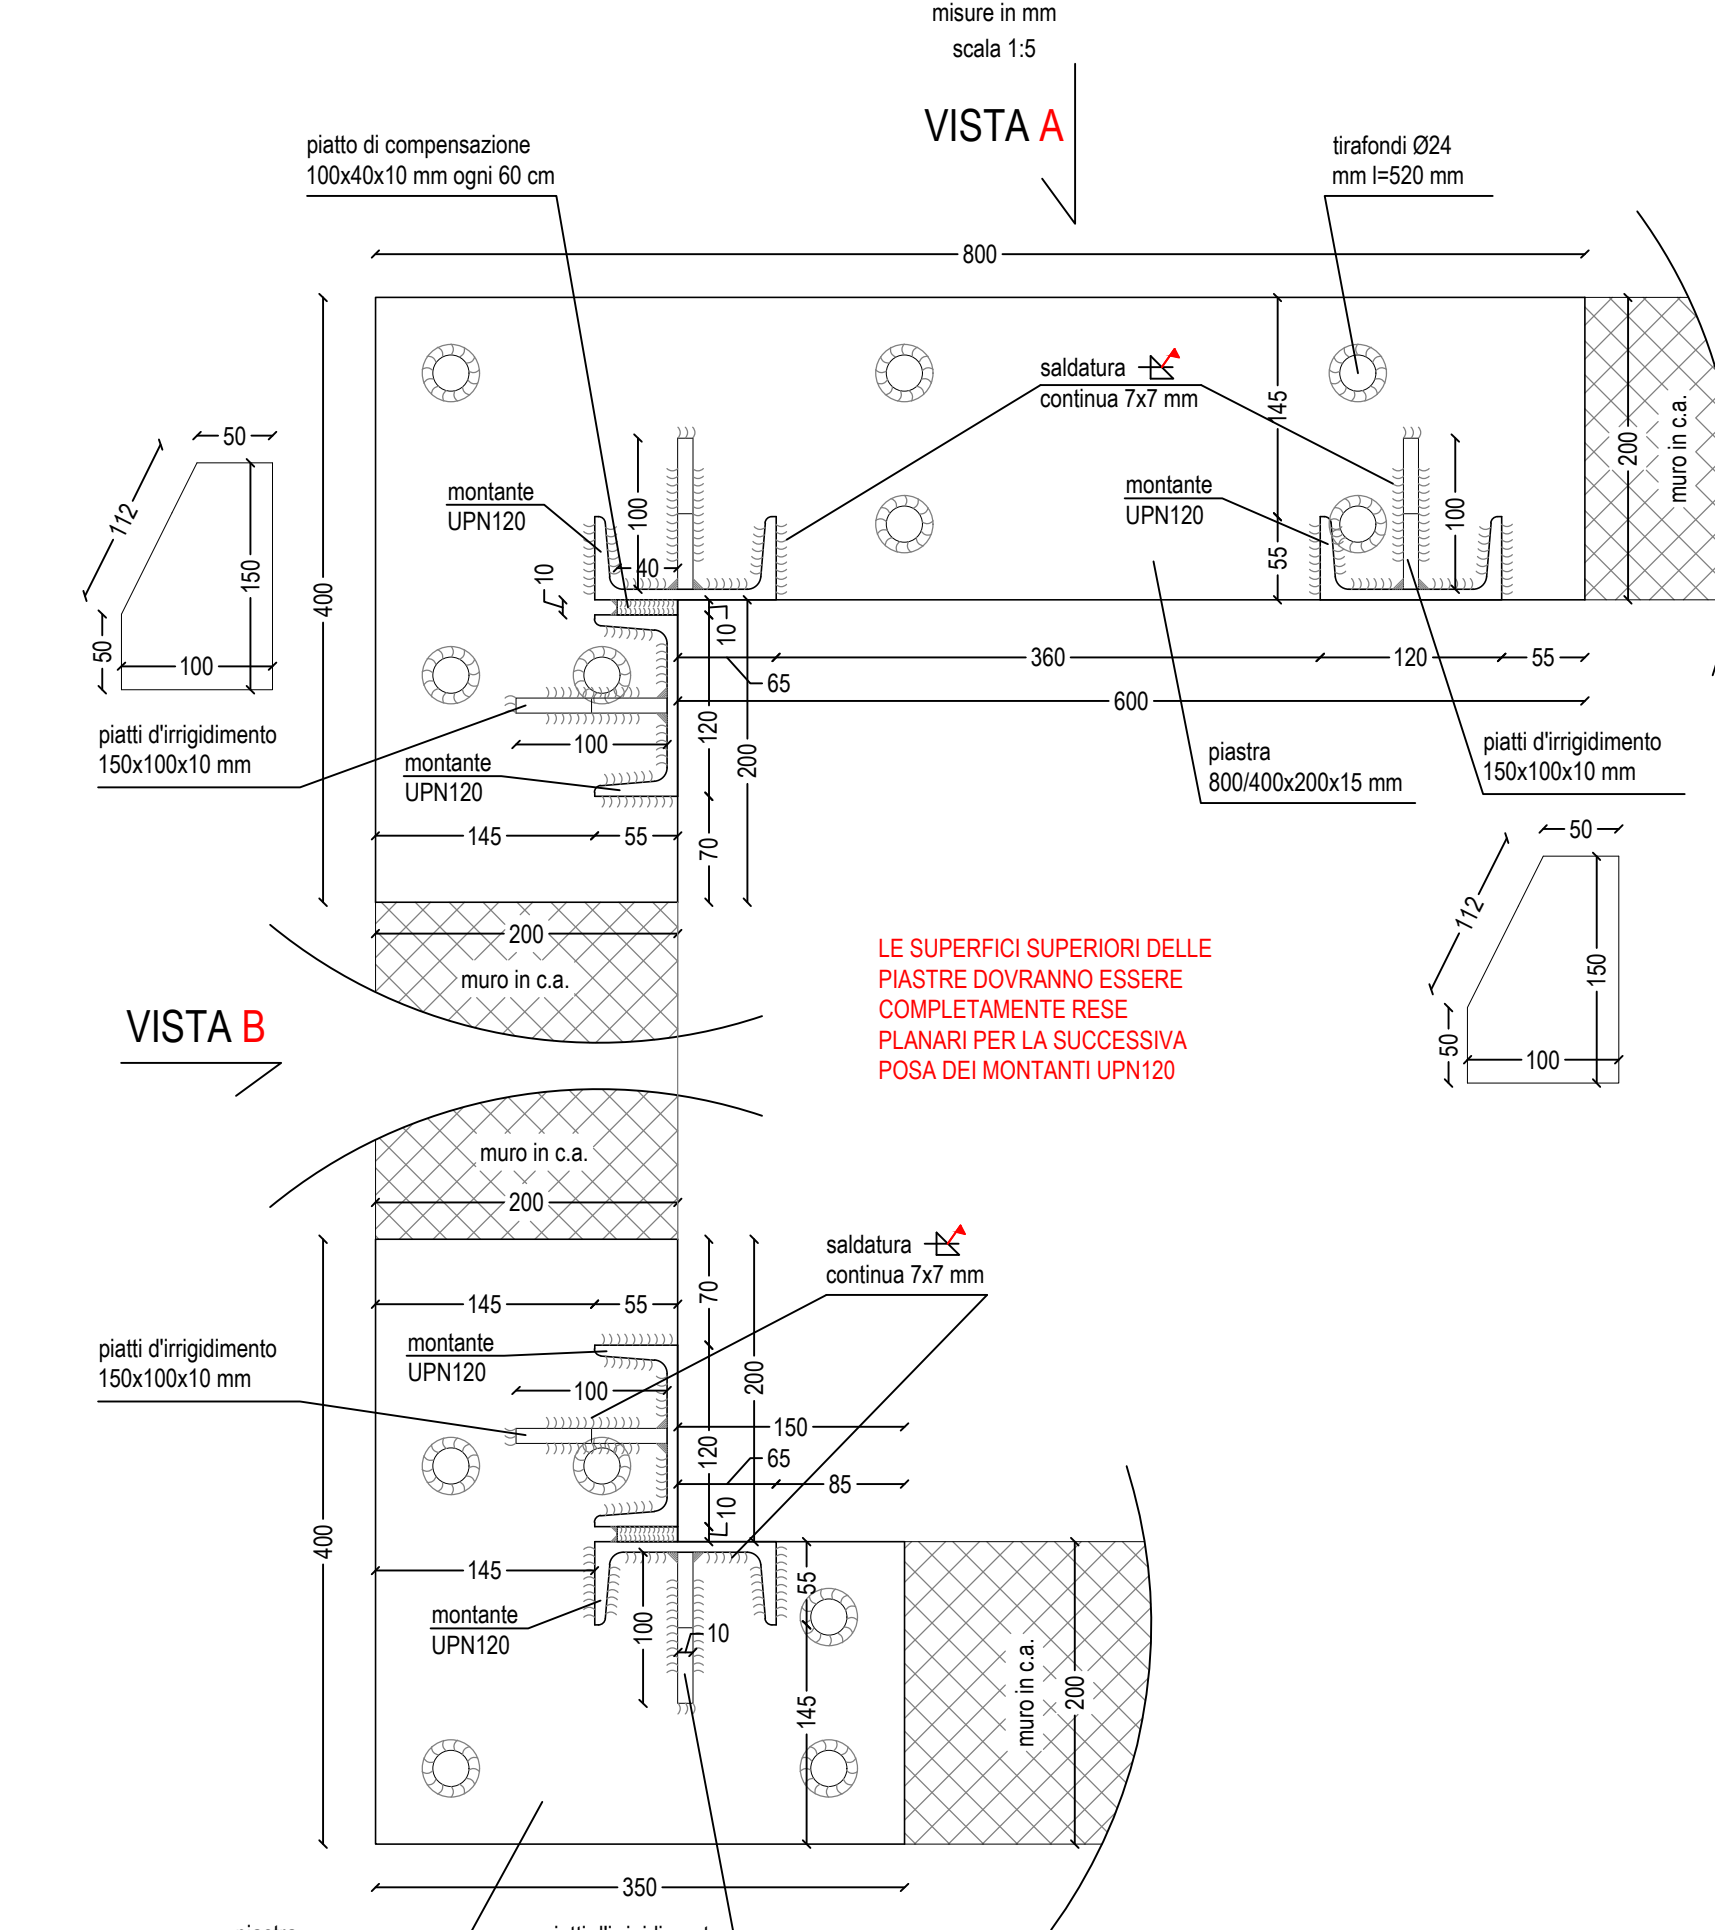
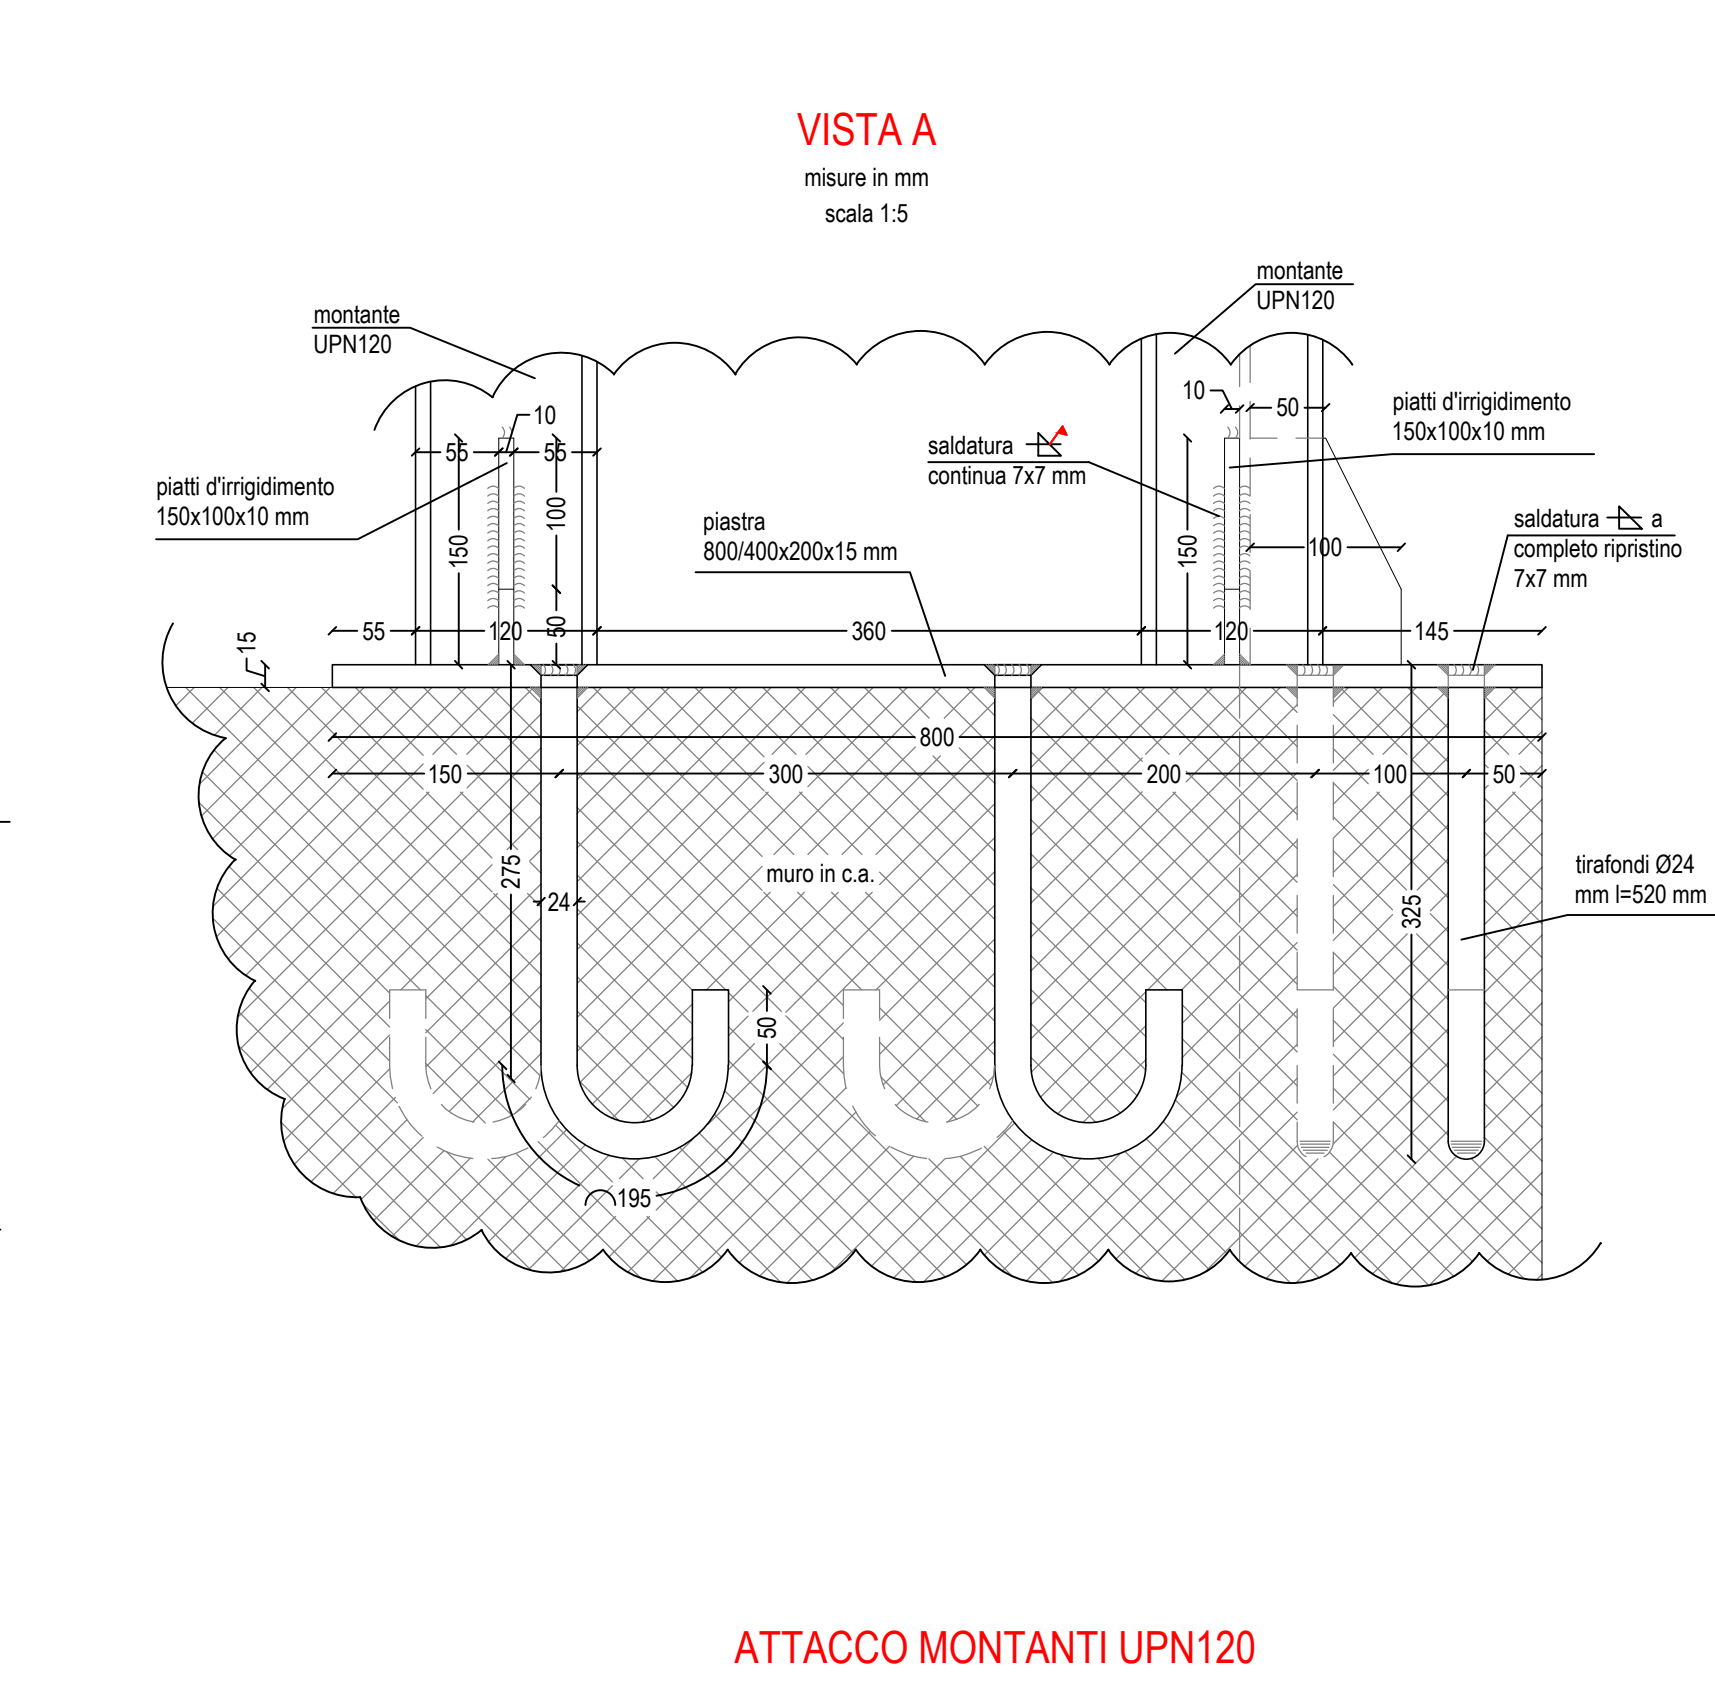


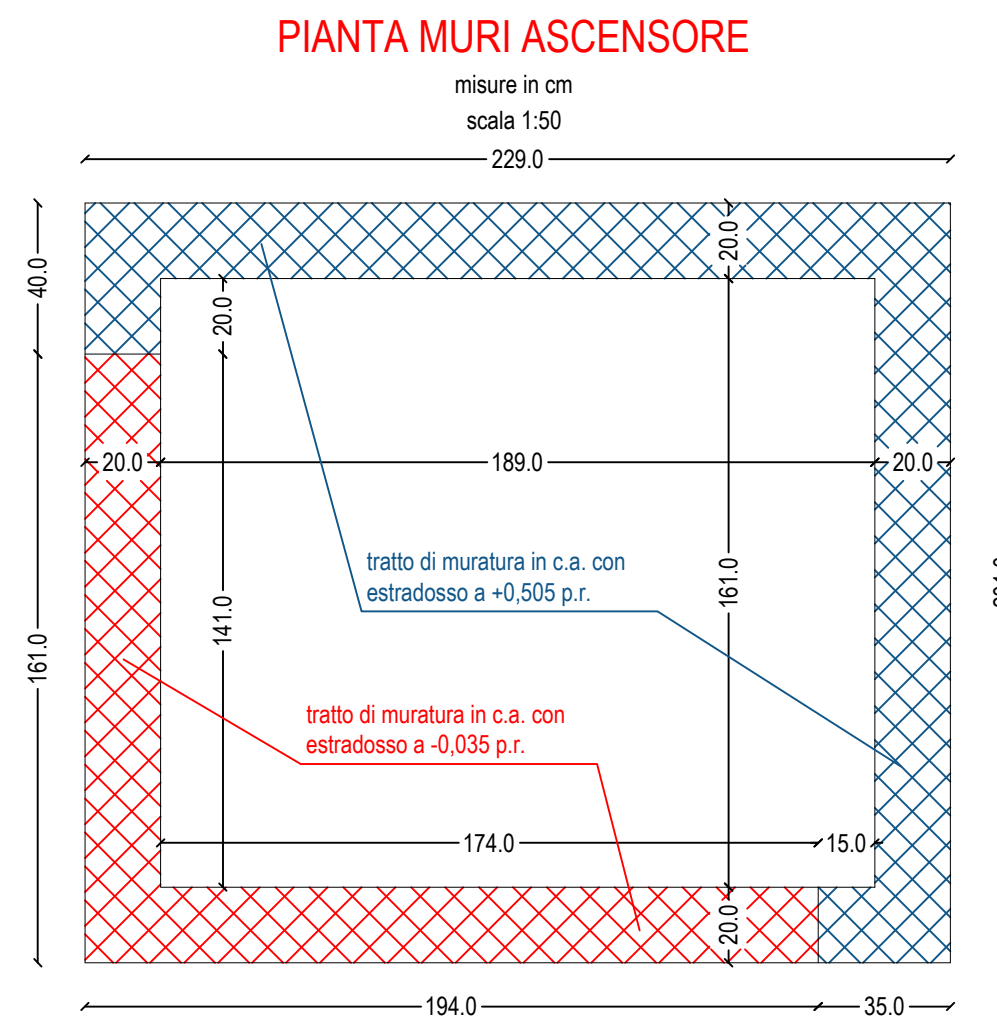

VERIFICARE LE MISURE
IN OPERA PRIMA DI
TAGLIARE I PROFILATI

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE DEI FERRI		STAGIONATURA DEL CALCESTRUZZO:				
08	65 cm	Sviluppo della resistenza del calcestruzzo				
010	80 cm	Temperatura del calcestruzzo (°C)				
012	95 cm	5	10	15	5	10
014	110 cm	Condizioni ambientali durante la stagionatura				
016	130 cm	Tempi espressi in giorni				
018	140 cm	I) Non esposto ad insolazione diretta				
020	160 cm	Un deflato circolante ≥ 80%				
022	190 cm	2	2	1	3	3
		II) Isolazione diretta media o vento				
		di media velocità (v = 25%)				
		4	3	2	6	3
		III) Isolazione intensa o vento				
		di forte velocità (v < 50%)				
		4	3	2	10	8

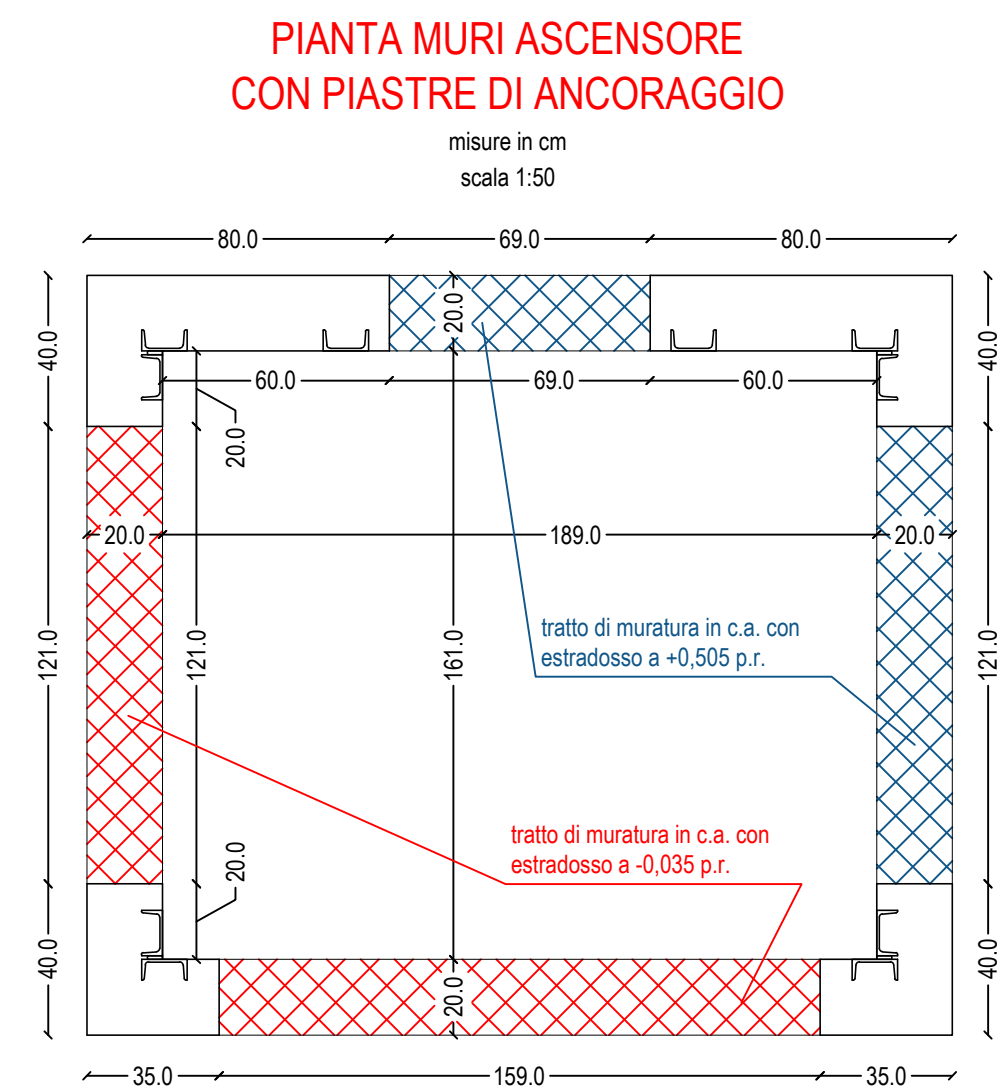

NOTE GENERALI:		PRESCRIZIONI E QUALITÀ DEI MATERIALI:	
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM.		CALCESTRUZZO E ACCIAIO PER C.A.	
- LE QUOTE DI LEVELLO SONO ESPRESSE IN CM CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA +0,00 (SUL DATUM DELLA QUOTA) ASSICURANTENOCI.		CL-SPR PER FONDAZIONI	C 25/30 - RC 30/30mm
- I LIVELLI STRUTTURALI PROPOSTI SONO IN CONFERIMENTO CON I DATI STRUTTURALI ELETTRICI ELETTRICI.		CL-SPR PER FOND. IN ELEVAZIONE	C 25/30 - RC 30/30mm
- I VINCOLI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI SONO IN CONFERIMENTO CON I DATI STRUTTURALI ELETTRICI.		CL-SPR TRAVASI E CEMENTI ELETTRICI	C 25/30 - RC 30/30mm
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.M. 14/01/2008		CL-SPR PER STRUTTURE NON BAGNATE	C 25/30 - RC 30/30mm
		CL-SPR PER STRUTTURE IN C.A. CON CEMENTI ELETTRICI	C 25/30 - RC 30/30mm
		- CLASSE DI CONSISTENZA AL MOMENTO DEL GETTO	
		- SOLLECCHI A MONTI CORTI - S3 (lungo 100 cm) - S4 (lungo 100 cm) - S5 (lungo 100 cm)	
		- SOLLE E TRAVI A IMPIALLO S3 (lungo 100 cm) - S4 (lungo 100 cm) - S5 (lungo 100 cm)	
LEGGENDA:		- RAPPORTO A.C. - MAX 1:50 per classi esecutive Xc1	
P.P.F. PIANO PAVIMENTO FINITO		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc2	
P.P.F. PIANO PAVIMENTO FINITO		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc3	
RIFERIMENTI:		- CLASSI DI ESPOSIZIONE DEL CALC. (in un solo corpo - 2006 e 11/04/2004)	
- PER INTERFERENZE CON TEMATICHE ARCHITETTONICHE E IMPIANTISTICHE SI FACCEA RIFERIMENTO ALLE TAVOLE		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc4	
DISPOSIZIONI ESECUTIVE RELATIVE AL C.A.		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc5	
- ADOTTARE DISTRIBUZIONI conformi alla realizzazione di un coperto con spessore di almeno 20 cm, con finimento alla base di cemento.		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc6	
- COMPARTIRE I C.L.S. in modo da assicurare che l'unitarietà carica estratta da getti in opera presenti una massa unitaria e omogenea e 97% della massa unitaria sia costituita da cemento.		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc7	
- STAGIONARE AD UNO DEI SUPERFICI DEL C.L.S. PER ALMENO 3 giorni di getto con temperatura ambiente superiore a 5°C e umidità relativa superiore al 50%.		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc8	
E' CONSENTITO L'USO ESCLUSIVO DI CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206)		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc9	
CL-SPR E BARRE - CONCRETO IN CANTIERE		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc10	
- Prelevi cada a cm 11,25 e a cm 13,2 - 7°C/18°		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc11	
PRELIEVO DEL CALCESTRUZZO IN OPERA		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc12	
- PRELIEVI A C.M. 11,25 E A C.M. 13,2 - 7°C/18°		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc13	
ELEVAZIONI 2 PRELIEVI A C.M. 11,25 E A C.M. 13,2 - 7°C/18°		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc14	
RESISTENZA DI PROGETTO C25/30 (RC 30)		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc15	
PRELIEVO DEI BARRE PER C.A.		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc16	
N. 3 BARRE Ø10 ML. 120 CM FONDAZIONI		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc17	
N. 3 BARRE Ø14 ML. 120 CM FONDAZIONI		- MAX 1:50 per classi esecutive Xc18	

via Savola, 21046 Malnate (VA)

 Finanziato dall'Unione europea

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE
 STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE CASTELLO 1° MAGGIO
 REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE AL FINE DI ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
 SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI E SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
 CUP :B23D21000860001

Finanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU, nell'Ambito della M5C2 - 2.1 "rigenerazione urbana"

COMMITTENTE

COMUNE DI MALNATE

Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 MALNATE (VA)

PROGETTISTA

UNASTUDIO
ARCH. A. DALLA | ARCH. L. MAZZA

C.so Sempione 12 20154 MILANO
tel. +39 02 36558001
fax +39 02 36567331

COLLABORATOR
Arch. Sergio Gagliardi

TITOLO

OPERE STRUTTURALI
PIANO SEMINTERRATO
PIASTRE ANCORAGGIO ASCENSORE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ELABORATO:

Str 06

SCALA: 1:50 1:5 DATA: MAGGIO 2023

www.unastudio.eu